



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 29-01-2020
Αριθ. Πρωτ. 2453(42,592)

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651362855
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π. Βλάχου

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές
www.uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών για προμήθεια Αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Ακτινολογικού Τμήματος.

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Ν. 4412/2016
στ. Ν.4605/19 άρθρο 43,44,45
ζ. Οι 5183/31-10-2019 και 5176/31-10-2019 αιτήσεις προμήθειας του Ακτινολογικού Τμήματος.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματός του, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 05-02-2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Ε Ν Τ Ο Λ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ (έρευνα αγοράς-υποβολή πρότασης)

(42) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Λ ΥΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ
1000632001	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΦΥΛΛΗ 2.4 0Χ0.45Χ0.80	ΤΕ 24.0	4.00 49747Α	122.8000 609.09

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 609.09

(592) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Λ ΥΛΙΚΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ
1002200104	ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟ (ΥΠΟΠΟΔΙΟ)	ΤΕ 24.0	1.00 49747Α	35.0000 43.40

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 43.40

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ

ΕΙΔΟΣ:
ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

ΕΙΚΟΝΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ) :

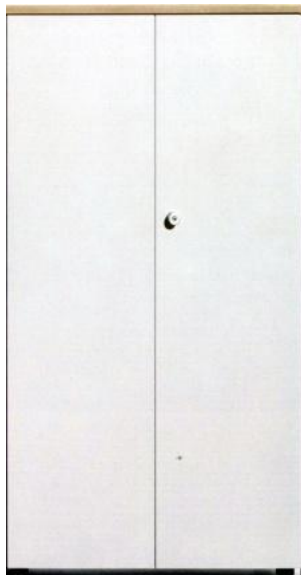

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
0.80Χ0.45Χ2.40

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Καπάκι (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως τριών στρώσεων, πάχους 25 mm., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Περιθώρια: Στο μήκος έχει ταινία ABS πάχους 2 mm. στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και γωνίες. Στο πλάτος έχει ταινία πάχους 2 mm. και στις δύο πλευρές, στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία και θα αποφασιστεί κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.

Υποδοχή σύνδεσης: Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτημάτων όπως π.χ. στηρίγματα κινητών ραφιών, μεντεσέδες, οδηγοί, αρχειοθήκες κλπ.

Πλαϊνά (τεμ. 2): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 mm., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm και φέρουν εσωτερικά διάτρηση σε όλο τους το ύψος, ώστε να είναι δυνατή η εκ' των υστέρων προσθήκη ραφιών.

Βάση (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Πόδια: Στη βάση προσαρμολίζονται τέσσερα πλαστικά πόδια, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης της βάσης από τη στάθμη δαπέδου μεταξύ 0.5-3.0 cm.

Πλάτη (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm.

Ράφι κινητό (τεμ. 4): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως τριών στρώσεων, πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Η τελική συναρμολόγηση, γίνεται σωστά, ταχύτατα και στέρεα με ανοξείδωτα εξαρτήματα σύνδεσης. Το δεύτερο ράφι μετά τη βάση να είναι σταθερό για να δένει η ντουλάπα.

Πόρτες (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Τα θυρόφυλλα θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος 180°. Οι πόρτες θα ανοίγουν με ρυθμιζόμενους κρυφούς μεντεσέδες για βέλτιστο άνοιγμα.

Πόμολο-Κλειδαριά ασφαλείας (με σπανιολέτα): Αποτελείται από τα εξής μέρη: Πόμολο «αφαλό» κλειδαριάς, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ασάλι, συνδέεται με το σώμα της κλειδαριάς και δέχεται τα κλειδιά, σώμα κλειδαριάς, βέργα – σπανιολέτα, γάντζος βέργας – σπανιολέτας, στήριγμα – άγκιστρο συγκράτησης της βέργας – σπανιολέτας.

Μπινί πλαστικό (σε όλο το μήκος των πορτών): Πλαστικό πηχάκι – Μπινί τοποθετείται εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων, για να εξασφαλισθεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους.

Περιθώρια: Με την ίδια τεχνολογία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 2 mm με στρογγυλεμένες με ακτίνα R 2 mm σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία και θα γίνει μετά από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΙΠΑΤΟ

1. Ο σκελετός του να είναι από ανοξείδωτο σωλήνα Φ26 και πάχους 1,5 mm κατάλληλα κουρμπαρισμένο για τη δημιουργία δύο πατημάτων. Επίσης, να είναι συνεχόμενος, στρηντζαριστός και για τα 2 σκαλοπάτια χωρίς συγκολλήσεις.
2. Στην απόληξη του σκελετού (4 πόδια) θα υπάρχουν πέλματα από σκληρό μαύρο αντιολισθητικό λάστιχο για την ασφαλή χρήση του.
3. Τα πατήματα να είναι κατασκευασμένα από ξύλο ή από νοβοπάν 18 mm, επικαλυμμένα με φαινοπλαστικό υλικό και η επάνω πλευρά τους να φέρει σκληρό ελαστικό αντιολισθητικό (κυματοειδές) υλικό. Το πλαστικό υλικό να είναι ενιαίο και μασίφ, χωρίς ενώσεις και αρμούς, σε όλες τις πλευρές, περιμετρικά και πάνω - κάτω.
4. Το πάτημα να έχει διαστάσεις 500X300 mm.

5. Το ύψος του κάθε ριχτιού να κυμαίνεται από 180 έως 200 mm.
6. Να είναι ανθεκτικό στα απολυμαντικά υγρά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Καα

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
