



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
6<sup>η</sup> Υ.ΠΕ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 28-03-2023  
Αριθ. Πρωτ. 7671

Γραφείο : Προμηθειών  
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές  
www.uhi.gr

Τηλέφωνο : 2651099855  
E-mail : pmichalopoulou@uhi.gr  
Πληροφορίες : Π. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφορών με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών για την προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του τμήματος Αιμοληψιών του Νοσοκομείου.
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 4412/2016
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ.
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα.
	ε. Ν.4782/2021 όπως ισχύει.
	στ. Το με αριθμ.72/20-03-2023 (εντολή 2079) αίτημα του Τμήματος Αιμοληψιών του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια υλικών με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως 04-04-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά**.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
10006023	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΦΥΛΛΗ	ΤΕΜ	3,00	350,0000
2010006023000003	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	24,00	49747Α	1.302,03

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1.302,03

**ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :****ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:**

Πρόκειται για 3 δίφυλλες ντουλάπες

Ντουλάπα 1 (Σημειώνεται με κόκκινο χρώμα): Εξωτερικές διαστάσεις: Μ 1,08 Χ Π 0,60 Χ Υ 2,40 m).

Ντουλάπα 2 (Σημειώνεται με μπλε χρώμα): Εξωτερικές διαστάσεις: Μ 1,35 Χ Π 0,60 Χ Υ 2,40 m).

Ντουλάπα 3 (Σημειώνεται με πράσινο χρώμα): Εξωτερικές διαστάσεις: Μ 0,75 Χ Π 0,60 Χ Υ 2,40 m).

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι διαστάσεις που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Οι ντουλάπες θα τοποθετηθούν σε εσοχή του διαδρόμου των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου. Η εσοχή σχηματίζει γωνία διαστάσεων 1,68 Χ 2,10 m. Επομένως, οι ντουλάπες πρέπει να χωρέσουν σε αυτήν την εσοχή. **Στις διαστάσεις που αναγράφονται δεν έχουν υπολογιστεί τα πάχη των ξύλων και για το λόγο αυτό ο ανάδοχος πρέπει να πραγματοποιήσει επιτόπιες μετρήσεις πριν από την κατασκευή.**

Η περιγραφή που ακολουθεί αφορά σε κάθε ντουλάπα:

Καπάκι (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως τριών στρώσεων, πάχους 25 mm., επενδυμένη αμφιπλευρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm.

Ειδικό τεμάχιο (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 mm., επενδυμένη αμφιπλευρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Το ειδικό τεμάχιο θα βρίσκεται κάτω από το καπάκι της ντουλάπας και μπορεί να εκτείνεται σε όλη την εσωτερική επιφάνεια της ντουλάπας (όπως τα ράφια) είτε να αποτελεί ένα μόνο «φιλέτο» πάνω στο οποίο θα στηρίζεται η σπανιολέτα.

Πλαϊνό (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 mm., επενδυμένη αμφιπλευρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm και φέρει εσωτερικά διάτρηση σε όλο το ύψος, ώστε να είναι δυνατή η εκ' των υστέρων προσθήκη ραφιών .

Βάση (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφιπλευρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Πόδια: Στη βάση προσαρμίζονται τέσσερα πλαστικά κυλινδρικά πόδια διαστάσεων 3 cm ύψος και 5 cm διάμετρος και σε ένα εξ' αυτών πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης της βάσης από τη στάθμη δαπέδου.

Πλάτη (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 mm, επενδυμένη αμφιπλευρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm.

Ράφι (τεμ. 6 κινητά ράφια + τεμ. 1 σταθερό ράφι): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως τριών στρώσεων, πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφιπλευρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Τα ράφια στηρίζονται σε μεταλλικά στηρίγματα. Το δεύτερο ράφι από κάτω να είναι σταθερό για να δένει η ντουλάπα.

Πόρτα (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλευρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Τα θυρόφυλλα θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος 90°. Οι πόρτες θα ανοίγουν με 4 ρυθμιζόμενους κρυφούς μεντεσέδες έκαστη, για βέλτιστο άνοιγμα. Οι μεντεσέδες θα είναι τέτοιοι, ώστε οι πόρτες να επικαλύπτουν τα πλαϊνά σκόρα μόνο σε ένα μικρό ποσοστό (<50%), έτσι ώστε να αναδεικνύεται ο διαφορετικός χρωματισμός του σκόρου, η οριζόντια βάση και το ειδικό τεμάχιο θα καλύπτονται πλήρως από την

πόρτα, ενώ το καπάκι θα υπερκαλύπτει την πόρτα.

Πόμολο - Κλειδαριά ασφαλείας (με σπανιολέτα στη δεξιά πόρτα): Αποτελείται από τα εξής μεταλλικά μέρη: Πόμολο, «αφαλό» κλειδαριάς, συνδέεται με το σώμα της κλειδαριάς και δέχεται τα κλειδιά, σώμα κλειδαριάς, βέργα – σπανιολέτα, γάντζος βέργας – σπανιολέτας, στήριγμα – άγκιστρο συγκράτησης της βέργας – σπανιολέτας.

Μπινί πλαστικό (σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας): Πλαστικό πηχάκι – μπινί τοποθετείται εσωτερικά και σε όλο το μήκος του αριστερού θυρόφυλλου της ντουλάπας, για να εξασφαλισθεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου της ντουλάπας - ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία της πόρτας κατά το άνοιγμα και κλείσιμό της.

Περιθώριο: Στα εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 2 mm στρογγυλεμένες με ακτίνα R 2 mm σε όλες τις ακμές και γωνίες. Ο χρωματισμός τους θα είναι σκούρο γκρι – ανθρακί για να κάνει αντίθεση με την υπόλοιπη ντουλάπα. Στα μη εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 mm. Εμφανή σόκορα θεωρούνται: η μπροστινή πλευρά των πλαϊνών τεμαχίων, οι 3 πλευρές του καπακιού, οι 3 πλευρές της βάσης, η μπροστινή πλευρά των ραφιών και του ειδικού τεμαχίου και τα περιμετρικά σόκορα των πορτών.

Χρωματισμός: Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας από χρωματολόγιο 10 τουλάχιστον επιλογών (επιφάνειες μελαμίνης ανοιχτό γκρι και όλα τα εμφανή σόκορα σκούρο γκρι – ανθρακί).

Συνδεσμολογία: Οι συνδέσεις στα εμφανή σημεία θα γίνουν με καβίλιες.

Αυτοκόλλητο: Στο αριστερό θυρόφυλλο (στην πάνω αριστερή γωνία) να επικολληθεί αυτοκόλλητο, το οποίο να αναγράφει μηχανογραφημένα τον εξής κωδικό διαχείρισης υλικού:

Για τη ντουλάπα 1 ο κωδικός διαχείρισης υλικού είναι: 2010006023000003-10860240.

Για τη ντουλάπα 2 ο κωδικός διαχείρισης υλικού είναι: 2010006023000003-13560240.


Για τη ντουλάπα 3 ο κωδικός διαχείρισης υλικού είναι: 2010006023000003-07560240.

Το αυτοκόλλητο θα έχει διαστάσεις 5 εκ μήκος X 2,5 εκ πλάτος, θα είναι οριζόντια τοποθετημένο, ευθυγραμμισμένο και σταθερά κολλημένο, ώστε να μην ξεκολλάει με το καθάρισμα.

Στήριξη: Οι ντουλάπες θα βιδωθούν στον τοίχο. Το βίδωμα δε θα γίνει απ' ευθείας αλλά με ειδικές γωνιές στήριξης για να αποφευχθεί το μαρμάρινο σοβατεπί του δαπέδου που έχει πάχος 2,5 - 3 cm.

Μπάζα: Τα δύο εμφανή πλαϊνά κενά που δημιουργούνται λόγω του σοβατεπί, θα καλυφθούν με ειδικό κατακόρυφο τεμάχιο (τύπου μπάζας) για αισθητικούς λόγους και για να παρεμποδίζεται η συσσώρευση σκόνης στα κενά αυτά. Η μπάζα θα εκτείνεται σε όλο το ύψος της ντουλάπας Y 2,40 m.

Σχέδιο:

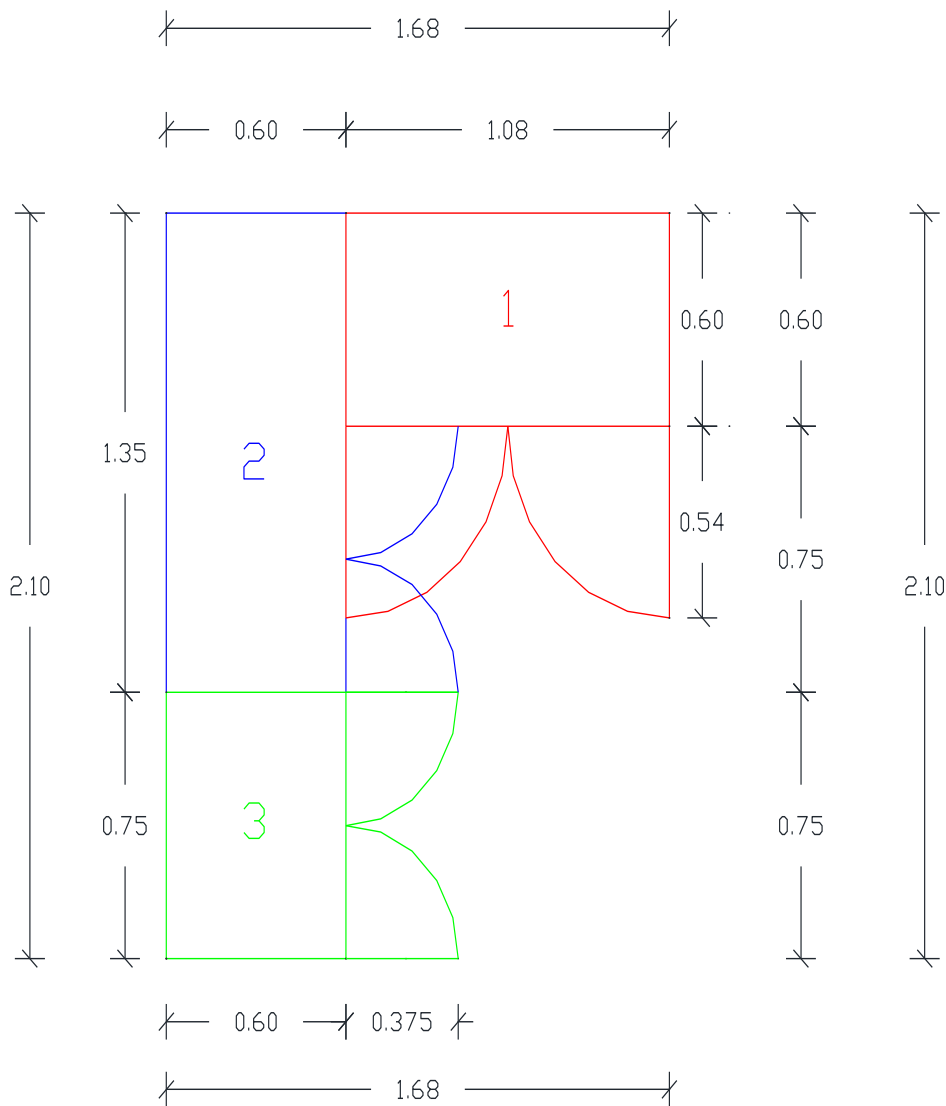

Παρατηρήσεις:

- 1) ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
- 2) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΤΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ.
- 3) Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ.
- 4) Η ΔΑΠΑΝΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ